



HXGE 系列通信网关 MODBUS TCP 采集快速指南

北京宏达信诺科技有限公司

<http://www.hodacigna.com>

声明

本手册属于北京宏达信诺科技有限公司（以下简称本公司）及授权许可者版权所有，保留一切权利，未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更，本公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，本公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是本公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

网址：<http://www.hodacigna.com>




目录

声明.....	2
目录.....	1
第 1 章 插件概述.....	1-2
第 2 章 插件使用详解.....	2-3
第 3 章 下载工程.....	3-10
第 4 章 远程监视.....	10-12

第1章 指南概述

本指南用于采集服务通过 TCP/IP 方式读写支持 ModBus TCP 协议设备的各种寄存器的数据。

网络拓扑：

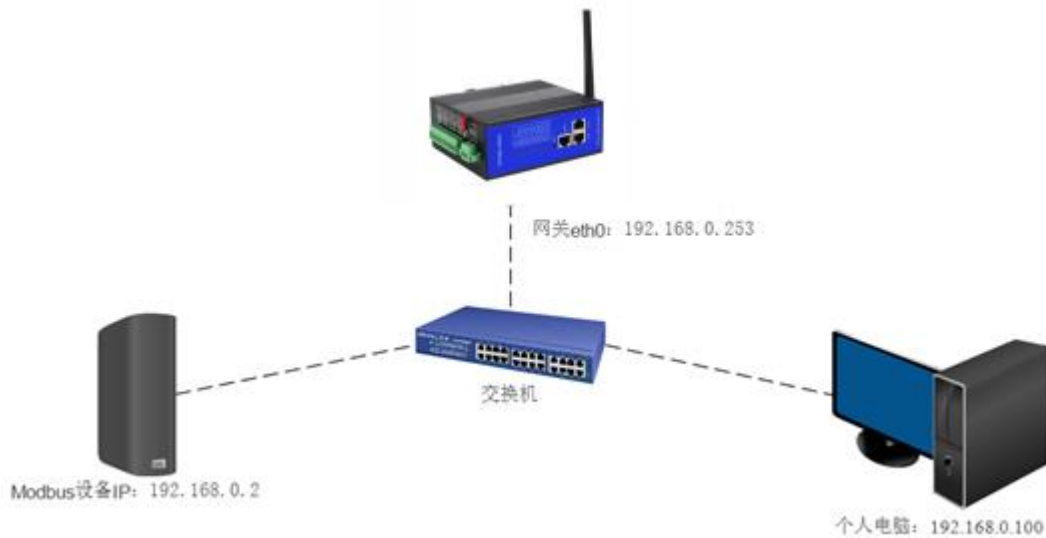

说明：网关、Modbus TCP 设备与个人电脑在同一局域网，实现网关通过 TCP 链路采集设备，个人电脑通过 TCP 链路连接网关，主要目的是通过个人电脑配置采集工程，并将程序下载至采集网关，下载完工程后可断开此链路。

目的：实现以下 Modbus TCP 设备地址表内参数的采集。

本次测试环境：

(1) 采集网关

网口 eth0:	192.168.0.253		
----------	---------------	--	--

(2) Modbus 设备

设备地址	1		
通信 IP 地址	192.168.0.2		
编号	寄存器地址	描述	数据格式
1	10001	设备状态: 运行 1, 停止 0;	Byte


2	40001	电压 (V)	2 字节 Int 先高后低
3	40002-40003	总功率 (W)	4 字节 float 4321

第2章 插件使用详解


软件使用整体思路：打开软件，首先要在菜单栏找到工程管理，创建工程，在对应的工程目录下进行所有的操作，简要步骤为：创建工程->创建通道->创建设备->创建并配置采集标签点->下载程序至网关->查看网关数据运行情况。下面请看详细图文操作步骤：

1. 创建工程。

a). 在菜单栏点击工程管理按钮，弹出工程管理悬浮框，新建工程组，如下图：


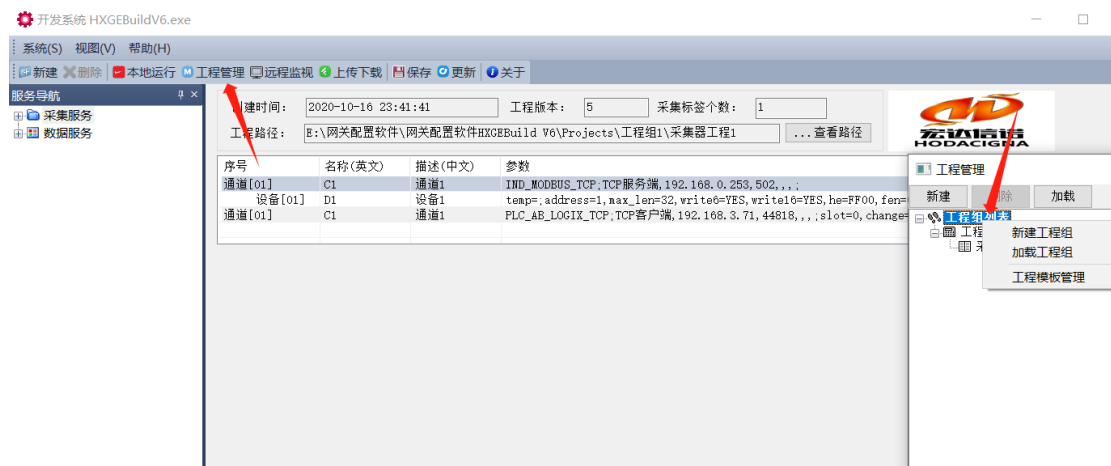


b). 右击工程组名称新建工程，可自定义工程名称和描述，如下图：

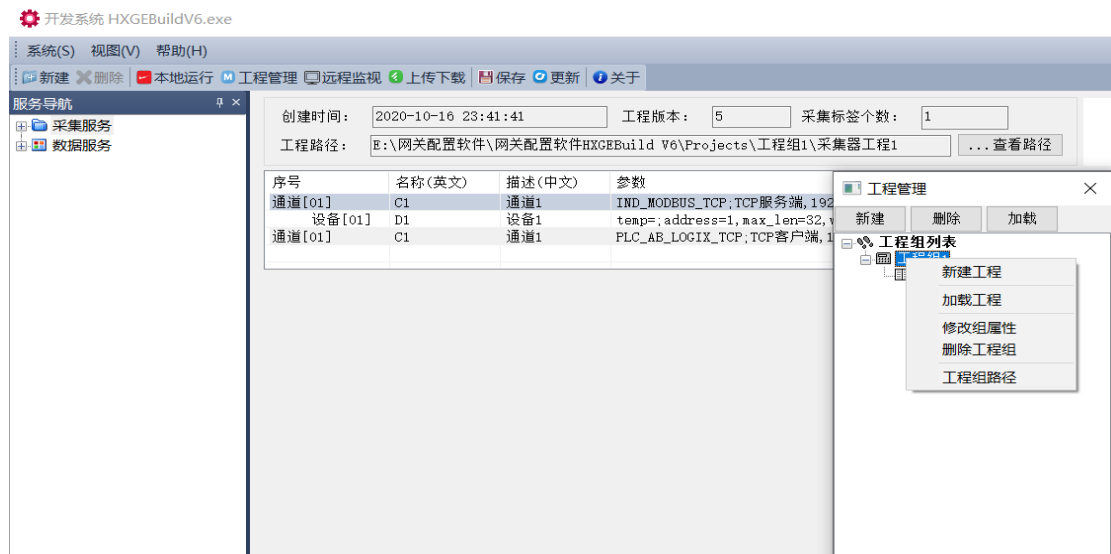


2. 创建采集通道。


a). 在采集服务右击新建通道，选择插件，如下图：

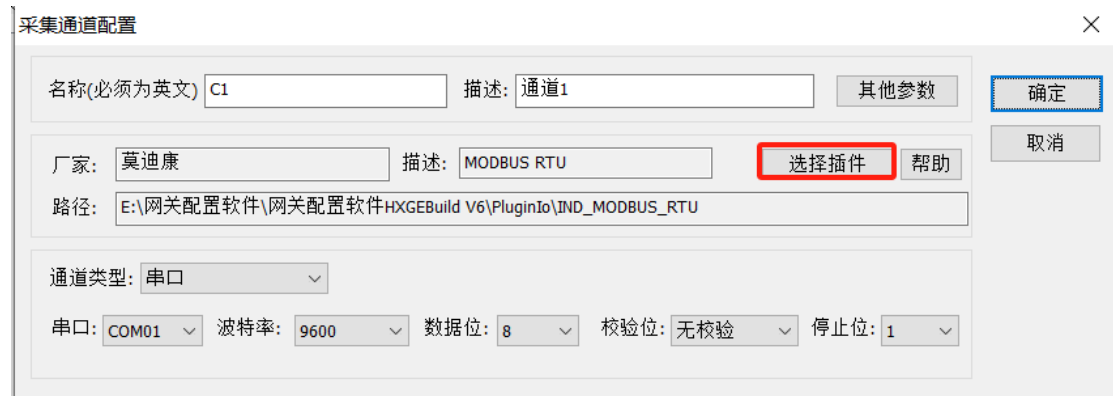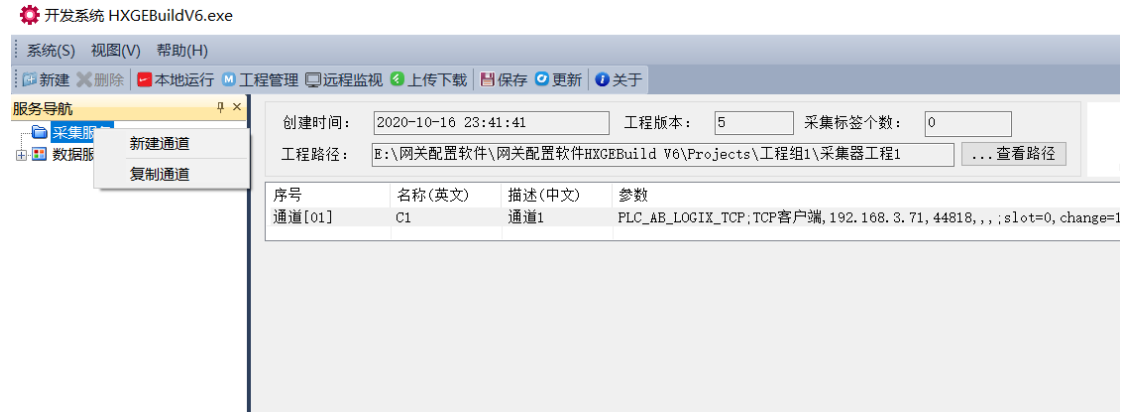

b). 在通用标准目录下选择MODBUS TCP插件，点击确定，如下图：

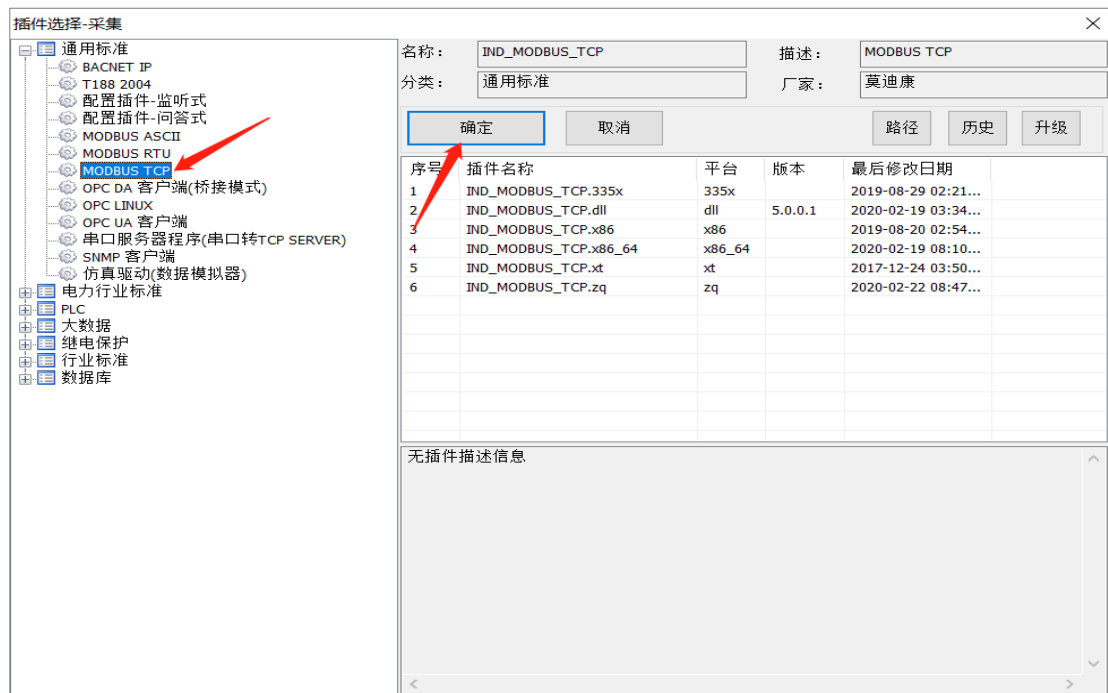

c). 通道参数配置，在此配置与Modbus设备的通信参数。

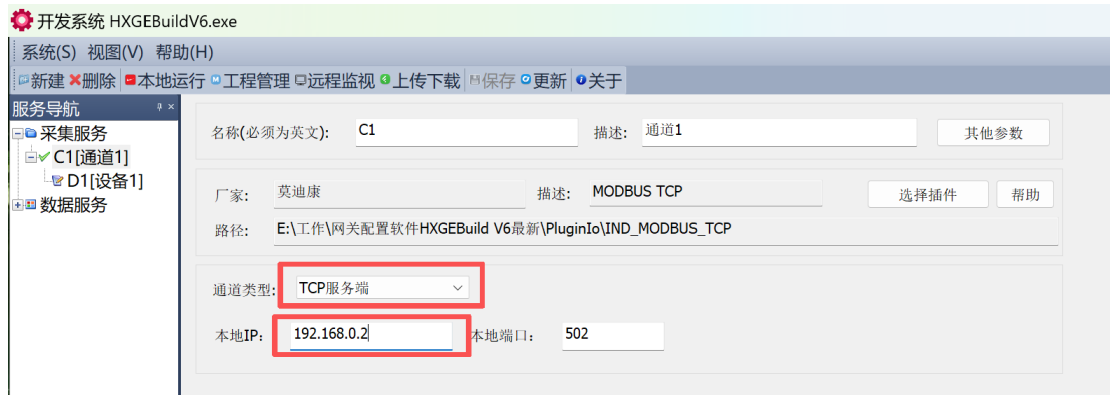


参数说明：

序号	名称	说明
1	通道类型	默认值：TCP客户端
2	远程IP	此处改成Modbus TCP设备的IP地址：192.168.0.2
3	端口号	默认值：502，一般不用修改，默认即可

3. 创建设备

a). 右击刚才新建的通道，新建设备，如下图：

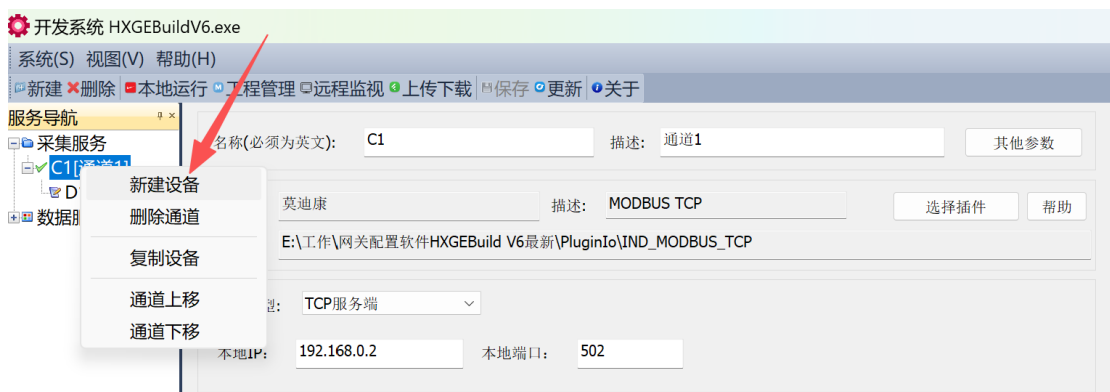

b). 弹出采集设备配置框，配置 Modbus 设备的参数，主要为设备地址的填写，如下图：

采集设备配置

名称(必须为英文) 描述:

用户参数(如:型)

基本参数

MODBUS设备地址	1
查询帧查询的最大字数	32

写寄存器

单寄存器写是否按6号指令?	YES
多寄存器写是否按16号指令?	YES

高级参数

合对应的值	FF00
分对应的值	0000
双字节校验CRC传送顺序, 先低后高?	YES


设备参数说明:

MODBUS设备地址: 必须和实际设备的地址一致, 默认值: 1 (范围: 0-255)。

其他参数默认 (需了解可参考Modbus详细帮助手册)。

4. 创建设备标签

a). 进入设备层的数据标签窗口, 空白处右击新建数据标签, 如下图:

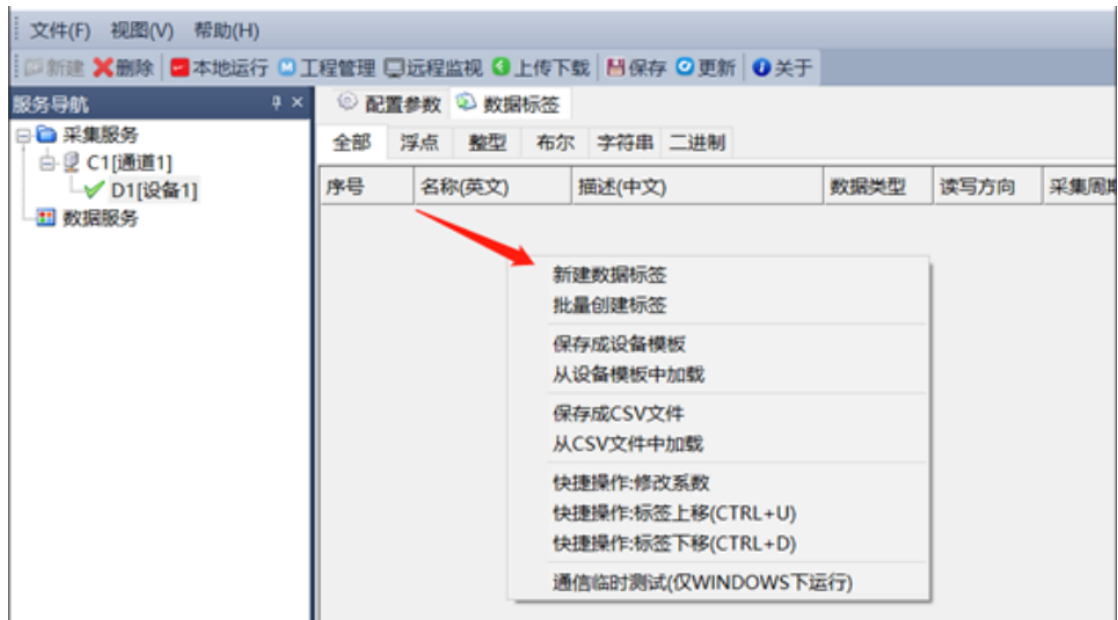

b). 新建标签弹出IO数据标签配置对话框, 在这里可以配置标签的英文文名称, 中文描述, 以及对本标签其他参数的配置 (可以修改系数等简单公式), 另外需要配置设备的寄存

器信息：寄存器的类型、地址、数据格式、按位取时的位偏移等，如下图：



IO数据标签-新建

名称: 描述:

寄存器类型:

寄存器地址:

解析方式:

位偏移(0-15):


按BCD解析

具体说明如表：

序号	名称	说明
1	寄存器类型	选择设备的各寄存器区，目前支持0区（COIL STATUS寄存器）、1区（INPUT STATUS寄存器）、3区（INPUT REGISTER寄存器）、4区（HOLDING REGISTER寄存器）
2	寄存器地址	填写对应寄存器在设备中定义的地址或偏移量
3	解析方式	选择对寄存器内数据的解析方式，支持的格式有：BIT位、8位无符号、8位有符号、16位无符号、16位有符号、32位无符号、32位有符号、32位IEEE格式浮点数、64位双精度浮点数
4	位偏移	解析寄存器内某个位的值，范围：0~15

c). 根据提供Modbus设备的点表信息配置标签

1. 编号1的点分析，其寄存器地址为10001，属于INPUT STATUS寄存器，用02功能码读。**因为标准Modbus寄存器都是从0开始寻址**，所以10001对应的是INPUT STATUS寄存区的0地址。配置好的标签对话框如下：

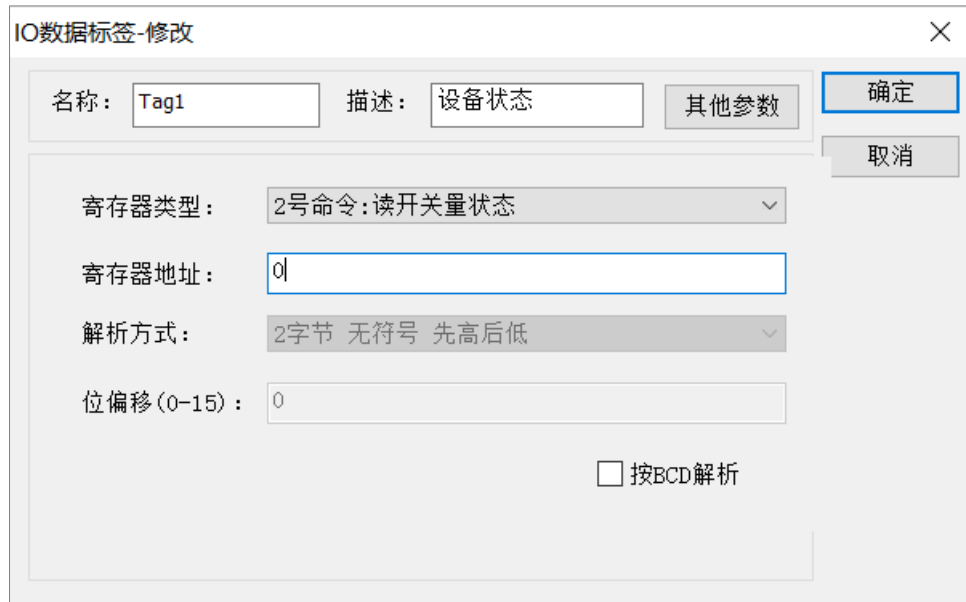

IO数据标签-修改

名称: Tag1 描述: 设备状态 其他参数 确定

取消

寄存器类型: 2号命令:读开关量状态


寄存器地址: 0

解析方式: 2字节 无符号 先高后低

位偏移(0-15): 0

按BCD解析

2. 编号2的点分析, 其寄存器地址为40001, 属于HOLDING STATUS寄存器, 用03功能码读。因为标准Modbus寄存器都是从0开始寻址, 所以40001对应的是HOLDING STATUS寄存区的0地址, 解析格式2字节整形, 先高后低。配置好的标签对话框如下:

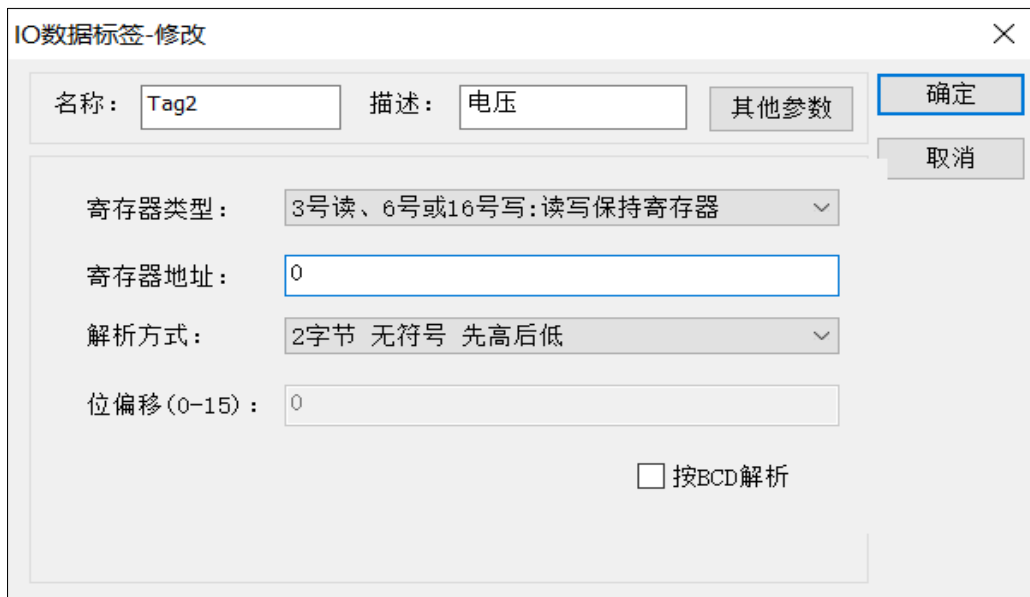

IO数据标签-修改

名称: Tag2 描述: 电压 其他参数 确定

取消

寄存器类型: 3号读、6号或16号写:读写保持寄存器

寄存器地址: 0

解析方式: 2字节 无符号 先高后低

位偏移(0-15): 0

按BCD解析

3. 编号3的点分析, 其寄存器地址为40002、40003, 属于HOLDING STATUS寄存器, 用03功能码读。因为标准Modbus寄存器都是从0开始寻址, 所以40002-40003对应的是HOLDING STATUS寄存区的1-2地址, 解析方式选择4字节浮点4321。配置好的标签对话框如下:

IO数据标签-修改 ✕

名称: 描述:

寄存器类型: ▾

寄存器地址:

解析方式: ▾

位偏移(0-15):

按BCD解析

d). 数据展示格式及读写权限设置, 如下图:



第3章 下载工程

注：本章操作之前确保个人电脑与采集网关保持联通状态，满足互 ping 通信正常。

1.连接网关

a).在菜单栏点击上传下载，在远程维护窗口输入网关的 IP：192.168.0.253，断开重连。




2.更新工程程序

a).底下按钮变成可操作状态时说明与采集器连接成功，开始更新工程至网关，如下图：



b).弹出更新工程信息窗口，一般默认不用修改，点击开始传送。

c).显示文件上传成功，网关程序启动已经在运行，工程文件更新成功。

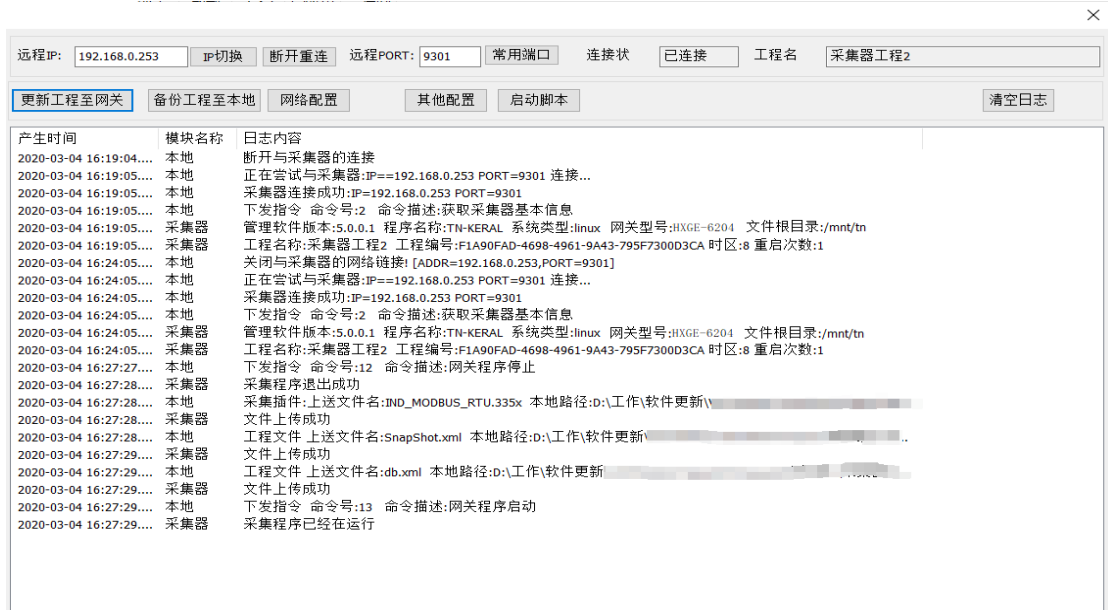

到目前所有配置功能已经完成，只需通过【远程监视】查看网关采集数据以及下行修改数据。

第4章 远程监视

1. 数据监视

a). 在菜单栏点击远程监视->搜索在线设备->双击设备 IP



b). 双击 IP 可进入监视界面，点击【通道】下的设备，可查看网关的当前采集值。



序号	名称(英文)	描述(中文)	当前值	时间	质量戳	变...	HA...	数据...	读写方向	采集...
1	_send_package	发送帧个数	39	2020-03-05 10:22:42 043	good	8	27	整形	只读	---
2	_rev_package	接收帧个数	39	2020-03-05 10:22:42 043	good	8	28	整形	只读	---
3	_success_rate	通信成功率	100.000000	2020-03-05 10:22:06 959	good	1	29	浮点	只读	---
4	_io_status	设备状态	1	2020-03-05 10:22:03 286	good	1	30	布尔	只读	---
5	Tag1	设备状态	1	2020-03-05 10:22:03 286	good	1	24	布尔	只读	1000
6	Tag2	电压	221	2020-03-05 10:22:03 286	good	1	25	整形	只读	1000
7	Tag3	总功率	3315.523000	2020-03-05 10:22:03 286	good	1	26	浮点	只读	1000

c).可以右击通道查看采集报文

采集通道报文监视 通道: C1[通道1]

停止滚动 导出报文 清空报文 报文去空格 定位到最后一行

```
2020-03-04 17-01-59 214 :IO模块加载成功! Plugin Path=0:\工作\软件更新[V5\50219]\TnBuild\VS1\Plugins\IND_MODBUS_RTU\IND_MODBUS_RTU.dll
2020-03-04 17-01-59 214 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
2020-03-04 17-01-56 339 :接收[len=11]:01 03 06 00 0F 00 DD 0C F3 A0 08
2020-03-04 17-01-57 214 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
2020-03-04 17-01-57 339 :接收[len=11]:01 03 06 00 0F 00 DD 0C F3 A0 08
2020-03-04 17-01-59 214 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
2020-03-04 17-01-58 339 :接收[len=11]:01 03 06 00 0F 00 DD 0C F3 A0 08
2020-03-04 17-01-59 213 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
2020-03-04 17-01-59 338 :接收[len=11]:01 03 06 00 0F 00 DD 0C F3 A0 08
2020-03-04 17-02-00 213 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
2020-03-04 17-02-00 338 :接收[len=11]:01 03 06 00 0F 00 DD 0C F3 A0 08
2020-03-04 17-02-01 213 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
2020-03-04 17-02-01 338 :接收[len=11]:01 03 06 00 0F 00 DD 0C F3 A0 08
2020-03-04 17-02-02 213 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
2020-03-04 17-02-02 338 :接收[len=11]:01 03 06 00 0F 00 DD 0C F3 A0 08
2020-03-04 17-02-03 213 :3号命令:读保持寄存器 起始寄存器地址:0 读取寄存器个数:[len=8]:01 03 00 00 03 05 C8
```

2. 下行操作

a).对设备中某个可设置的变量进行置数或遥控操作，在数据监视窗口，双击变量对应的标签所在行的任意地方，即可弹出下行操作窗口。

数据设置操作

标签基础信息

标签名: Tag2 标签描述: 电压

当前: 221

操作命令及结果窗口


操作方: 设定数值 常用命: 自定义(00)

设定: 230 自定义:

执行下行命令

人工置数

b). 设定值处输入需要写入的值，然后点击执行按钮，执行成功（前提数据配置成具有读写权限）。

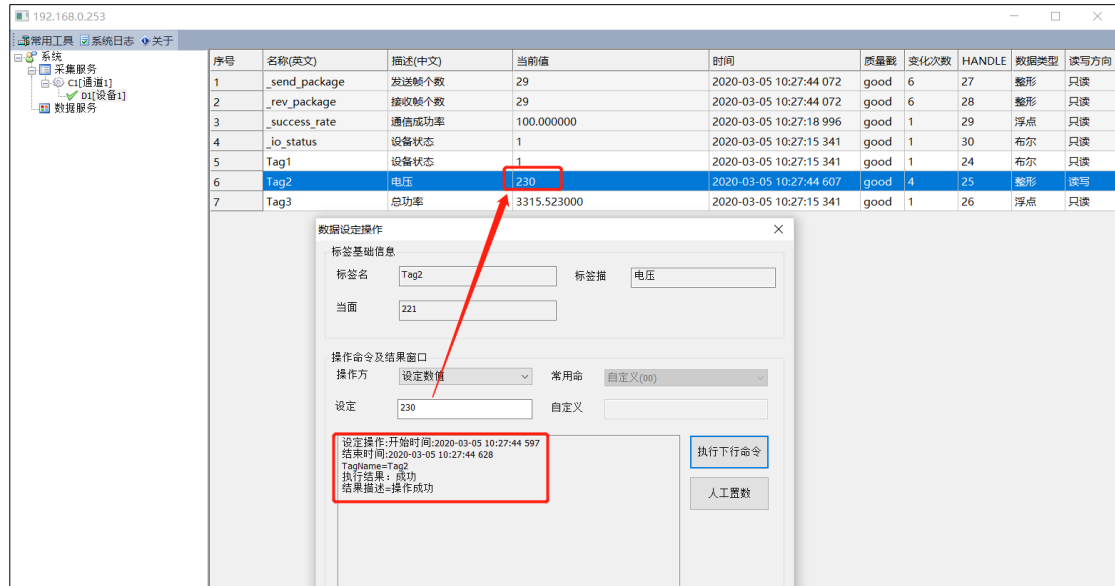

The screenshot displays a software interface with a table of tags and a modal dialog for setting values. The table lists various tags with their current values and data types. The 'Data Setting Operation' dialog is open for 'Tag2' (Voltage), showing the current value '221' and the new value '230' entered in the 'Setting' field. The 'Operation Method' is set to 'Set Value'. A red box highlights the execution log, which shows the operation was successful.

序号	名称(英文)	描述(中文)	当前值	时间	质量戳	变化次数	HANDLE	数据类型	读写方向
1	_send_package	发送帧个数	29	2020-03-05 10:27:44 072	good	6	27	整形	只读
2	_rev_package	接收帧个数	29	2020-03-05 10:27:44 072	good	6	28	整形	只读
3	_success_rate	通信成功率	100.000000	2020-03-05 10:27:18 996	good	1	29	浮点	只读
4	_io_status	设备状态	1	2020-03-05 10:27:15 341	good	1	30	布尔	只读
5	Tag1	设备状态	1	2020-03-05 10:27:15 341	good	1	24	布尔	只读
6	Tag2	电压	230	2020-03-05 10:27:44 607	good	4	25	整形	读写
7	Tag3	总功率	3315.523000	2020-03-05 10:27:15 341	good	1	26	浮点	只读

数据设定操作

标签基础信息
标签名: Tag2 标签描述: 电压
当前: 221

操作命令及结果窗口
操作方式: 设定数值 常用命令: 自定义(00)
设定: 230 自定义:
**设定操作: 开始时间: 2020-03-05 10:27:44 597
结束时间: 2020-03-05 10:27:44 628
TagID: Tag2
执行结果: 成功
结果描述: 操作成功**

执行下行命令
人工置数

本章节内容至此结束，感谢您的反馈！